

**Note!** This product may only be installed and maintained by a qualified electrician.

**TS9825../TS9826..** is an address module for one luminaire. For detailed information about installing the luminaire please see the corresponding Installation and Maintenance Instructions.

<b>A)</b>	DIP switch
<b>B)</b>	Current in / out (230 VAC / 216 VDC) (Note L and N!)

#### About the installation of addressable luminaires

- Each output circuit must have a separate neutral line.
- Neutral lines are not allowed to be connected together.
- The address must always be set prior to connecting the power supply to the luminaire.
- The address module is set as non-maintained at the factory.

To set the address:

1. Check on your central battery unit for the maximum number of addresses (16 or 32). If the maximum number is 16, use the LO setting (= factory setting).
2. Set the address from 1 to 16 (LO) or 17 to 32 (HI) according to the instructions on the label of the address module.

The address can be chosen freely or according to the installation plan. However, take care that each luminaire in the same circuit has a different address.

#### DIP Switch:

DIP 5 OFF: Addresses 1-16 (1-16 LO)  
DIP 5 ON: Addresses 17-32 (17-32 HI)  
DIP 1-4: Luminaire address  
DIP 6 OFF: Maintained luminaire  
DIP 6 ON: Non-maintained luminaire / Local controller mode

**Huom!** Tuotteen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.

**TS9825../TS9826..** on osoitemoduuli yhdelle valaisimelle. Tarkempia tietoja valaisimen asentamisesta saat valaisimen Asennus- ja huolto-oppaasta.

<b>A)</b>	DIP-kytkin
<b>B)</b>	Syöttöjännite (230 VAC tai 216 VDC) (Huomaa liitännän N ja L!)

#### Osoitteellisen valaisimen asentamisesta

- Joka valaisinryhmälle pitää olla oma nollajohdin
- Nollajohtimia ei saa kytkeä yhteen.
- Osoite pitää asettaa ennen jännitteen kytkemistä.
- Osoitemoduuli on tehtaalla asetettu ajoittain toimivaksi.

Aseta osoite seuraavasti:

1. Tarkasta keskuksesta, mikä on keskuksen maksimiosoitemäärä (16 tai 32). Jos maksimi-osoitemäärä on 16, käytä LO-asetusta (= tehdasasetus).
2. Aseta osoite arvojen 1-16 (LO) tai 17-32 (HI) väliltä, osoitemoduulin tarrassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Osoite voidaan valita joko vapaasti tai sähkösuunnitelman mukaisesti. Samaan ryhmään tulevat valaisimet on aina asetettava eri osoitteille, jotta testausjärjestelmä toimisi oikein.

#### DIP-kytkin:

DIP 5 OFF: Osoitteet 1-16 (1-16 LO)  
DIP 5 ON: Osoitteet 17-32 (17-32 HI)  
DIP 1-4: Valaisimen osoite  
DIP 6 OFF: Jatkuvatoiminen turvavalo  
DIP 6 ON: Ajoittain toimiva turvavalo / Tilavahti® -toiminto

**Obs!** Endast en fackman i elbranschen får installera och underhålla produkten.

**TS9825../TS9826..** är en adressmodul för en belysningsarmatur. Närmare information om armaturens installation finns i armaturens Installations- och underhållsmanualen.

<b>A)</b>	DIP-koppling
<b>B)</b>	Driftspänning (230 VAC / 216 VDC) (OBS L och N!)

#### Om installationen av en armatur med central övervakning

- Varje belysningsgrupp måste ha sin egen 0-ledare
- 0-ledaren får inte kopplas ihop.
- Adressinställning bör föras innan spänningen är inkopplad.
- Adressmodul är fabrikinställd med beredskapsdrift.

Inställ adressen på följande sätt:

1. Kolla i nödbelysningscentralen vad som är dess maximum antal adresser (16 eller 32). Om maximum antal adresser är 16, använd LO-inställningen (=fabrikinställning).
2. Inställ adressen mellan 1-16 (LO) eller 17-32 (HI) enligt de instruktionerna som finns i dekalen på adressmodulen.

Adressen kan väljas fritt eller enligt den elektriska planen. Armaturen som ska vara i samma grupp måste alltid installeras på olika adresser, därför att testningssystemet skulle fungera på riktigt sätt.

#### DIP-omkopplare:

DIP 5 OFF: Adresser 1-16 (1-16 LO)  
DIP 5 ON: Adresser 17-32 (17-32 HI)  
DIP 1-4: Armaturens adress  
DIP 6 OFF: Nödbelysning med permanentdrift  
DIP 6 ON: Nödbelysning med beredskapsdrift/ lokalvaktfunktion

**TECHNICAL DATA / TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA DATA:**


Input Voltage / Syöttöjännite / Driftspänning:	220-240 V 50/60Hz / DC
Output voltage / Lähtöjännite / Utspänning	230 V DC
Ambient temperature / Käyttölämpötila / Omgivningstemperatur:	-25°C... +50°C

Product code Tuotekoodi Produktkod	Max lamp load/ lamppukuorma/ lampbelastning	Current limit for fault detection Vikatunnustuksen alaraja Nedre gräns för defektidentifiering	Max. supply current/ syöttövirta/ matningsström	Maintained Jatkuvatoiminen Permanentdrift	Non-maintained Ajoittain toimiva Beredskapsdrift	Features Ominaisuudet Egenskaper
TS98261	60 VA	10±5 mA	0,30 A	X	–	*) C
TS98263	60 VA	10±5 mA	0,30 A	X	X	*) C, IC, LC Operation can be selected by a dip switch / Toiminto voidaan valita dip-kytkimellä / Funktion kan väljas med en dip-brytare
TS98263B	60 VA	5±2,5 mA	0,30 A	X	X	
TS98253	100 VA	10±5 mA	0,45 A	X	X	TS98253B: Slim model
TS98253B	100 VA	10±5 mA	0,45 A	X	X	
TS98254	200 VA	10±5 mA	0,90 A	X	X	
TS98255	625 VA	400 mA	2,80 A	X	X	


\*) **Compatible / Yhteensopiva / Kompatibel:** C = Tapsa Control CBU, IC = Intelligent Controller, LC = Local Controller/Tilavahti/Lokalvakt

**MECHANICAL DIMENSIONS / MEKAANISET MITAT / MEKANISKA MÅTT- (mm):**


TS98261, TS98263  
TS98263B, TS98253

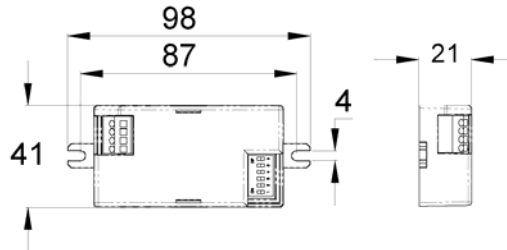

TS98253B  
(Slim-model)

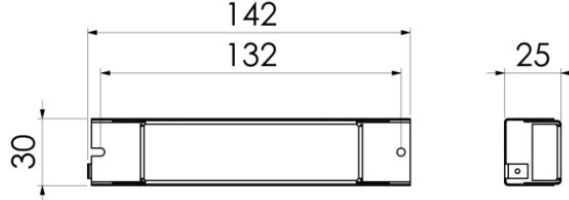

TS98254  
TS98255

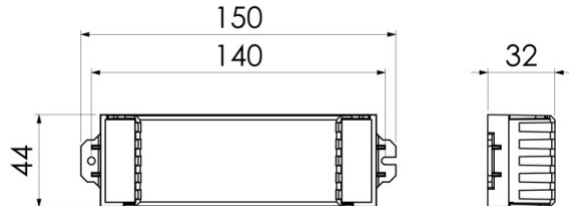

**CONNECTION DIAGRAM / KYTKENTÄKAAVIO / INKOPPLINGSSCHEMA:**

